SUSTITUCIÓN TAPA 1.060 x 700 (Carga de Rotura 250 kN) — escala 1:10

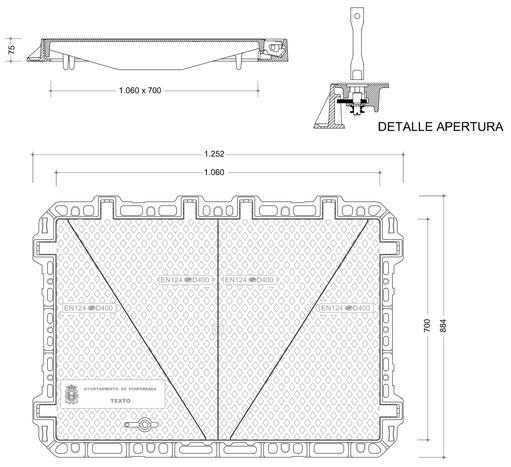

Descripción:
Dispositivo de cierre hidraúlico de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563 conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 250kN

Características:
Cuatro tapas triangulares con articulación "fundición sobre fundición"; marco monobloque de fundición (por soldadura de dos elementos)
Apertura de las tapas a 110º dejando dos lados adyacentes libres para los dispositivos de 2 tapas y un gran lado libre para los dispositivos de 4 tapas. Cierre por solapamiento sucesivo de las tapas y cierre 1/4 de vuelta en la última. Bloqueo anti-retorno a 90º sin necesidad de desmontar la articulación. Esfuerzo de levantamiento durante la manipulación <30 daN.

Revestimiento:
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante según BS 3416

TEXTO: ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO. COMUNICACIONES. TELEFONICA. U.E.F.S.A.

cotas en m.m.

SUSTITUCIÓN TAPA 1.200 x 605 (Carga de Rotura 400 kN) — escala 1:10

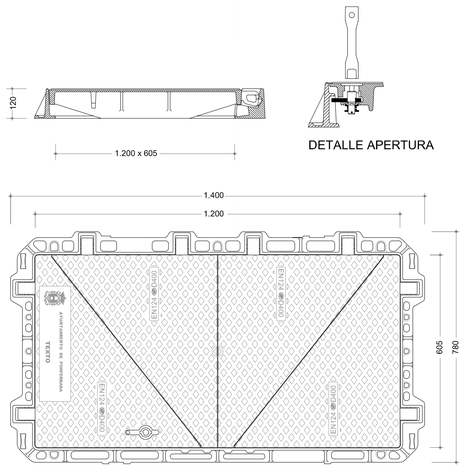

Descripción:
Dispositivo de cierre hidraúlico de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563 conforme a la clase D 400 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 400kN

Características:
Cuatro tapas triangulares con articulación "fundición sobre fundición"; marco monobloque de fundición (por soldadura de dos elementos)
Apertura de las tapas a 110º dejando dos lados adyacentes libres para los dispositivos de 2 tapas y un gran lado libre para los dispositivos de 4 tapas. Cierre por solapamiento sucesivo de las tapas y cierre 1/4 de vuelta en la última. Bloqueo anti-retorno a 90º sin necesidad de desmontar la articulación. Esfuerzo de levantamiento durante la manipulación <30 daN.

Revestimiento:
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante según BS 3416

TEXTO: ABASTECIMIENTO. SANEAMIENTO. COMUNICACIONES. TELEFONICA. U.E.F.S.A.

cotas en m.m.

CANALIZACIONES TIPO DE UNION FENOSA, S.A. — sin escala

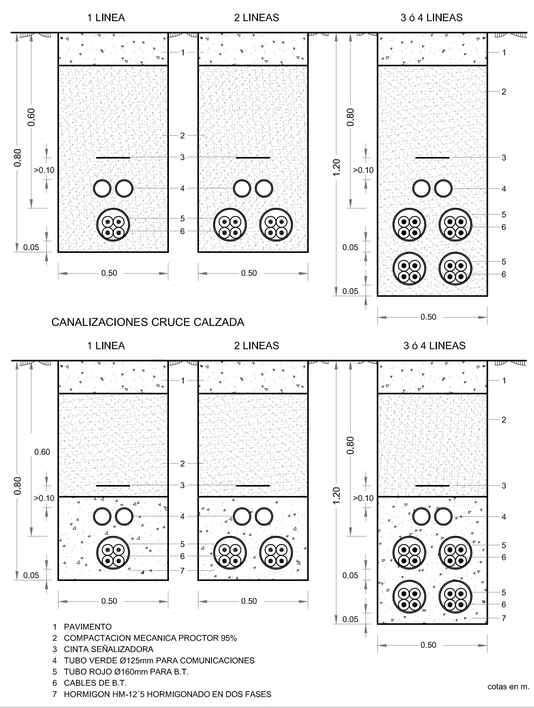

cotas en m.

PASO DE CANALIZACION AEREA A SUBTERRANEA — escala 1:20

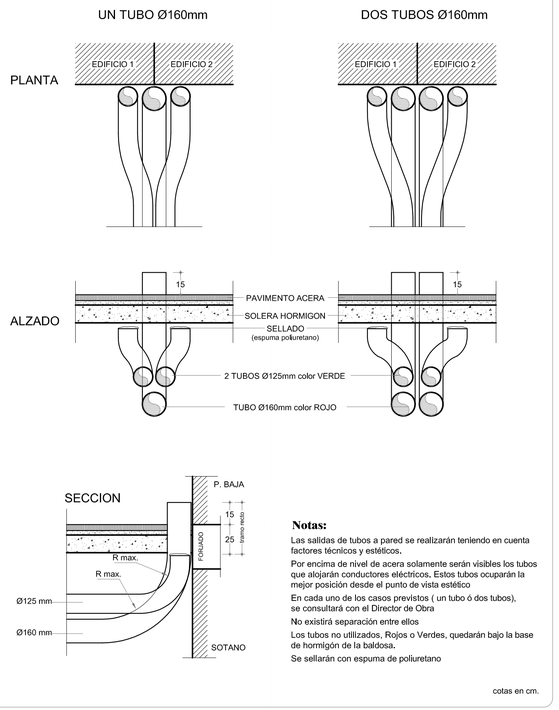

Notas:
Las salidas de tubos a pared se realizarán teniendo en cuenta factores técnicos y estéticos.
Por encima de nivel de acera solamente serán visibles los tubos que alojarán conductores eléctricos. Estos tubos ocuparán la mejor posición desde el punto de vista estético
En cada uno de los casos previstos (un tubo ó dos tubos), se consultará con el Director de Obra
No existirá separación entre ellos
Los tubos no utilizados, Rojos o Verdes, quedarán bajo la base de hormigón de la baldosa.
Se sellarán con espuma de poliuretano

cotas en cm.

DIBUJADO POR: Javier Álvarez
CON: AUTOCAD Map 3D 2008
Licencia nº Serie: 347-005 106 76

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
SECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL -SERVICIO DE INGENIERÍA-

AUTORA DEL PROYECTO:
Mª DEL MAR PARDO SÁNCHEZ
Ingeniero de Caminos CC.y PP. Municipal

TÉCNICO:
ISABEL CASTRO MARTÍNEZ
Ingeniero Técnico OO.PP. Municipal

PROYECTO:
REMODELACIÓN DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

ESCALA: indicada
FECHA: Agosto 2.010

TITULO DEL PLANO:
Detalles Constructivos:
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

PLANO Nº **2.4.5**
HOJA 1 DE 1